




4#卫生间平面放大图 1:50

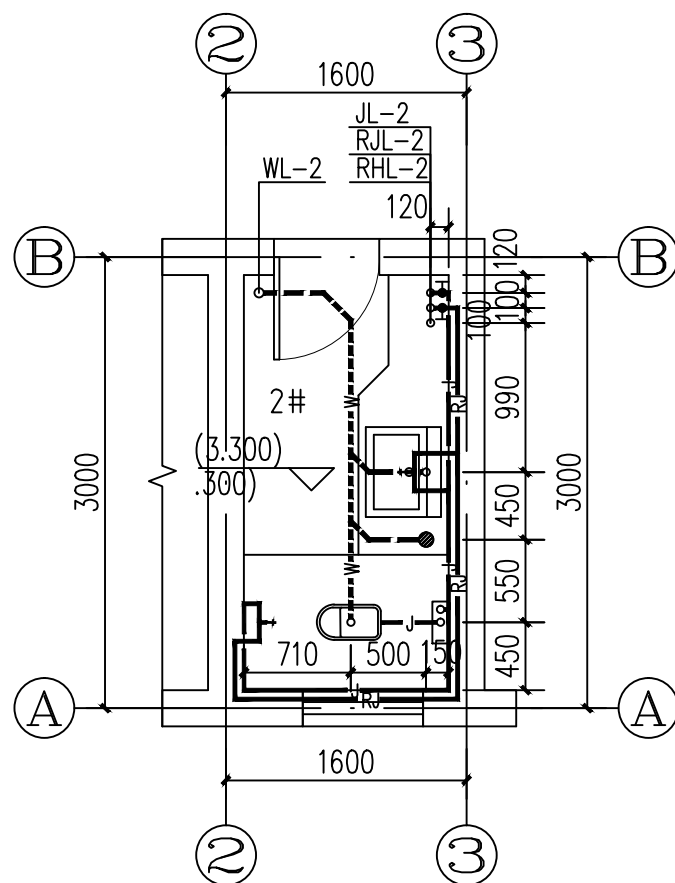


2#卫生间平面放大图 1:50

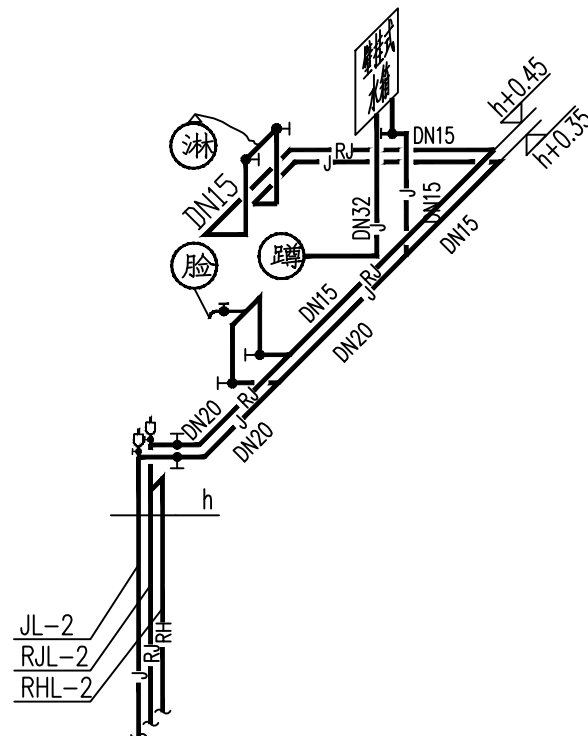


4#卫生间给水管道轴侧图

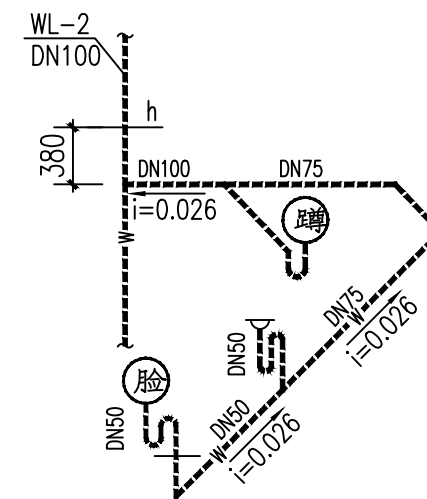

4#卫生间排水管道轴侧图

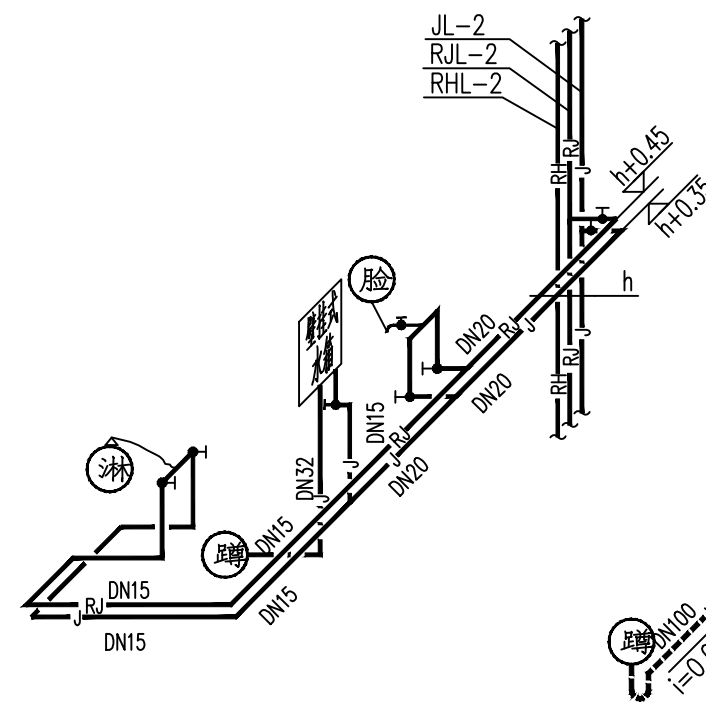

2#卫生间给水管道轴侧图

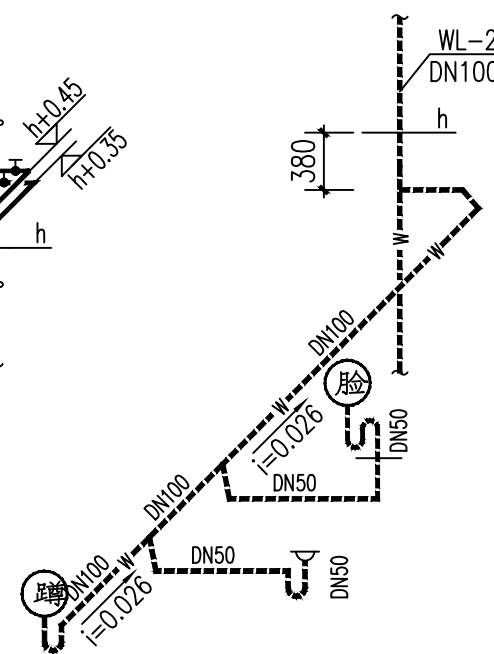

2#卫生间排水管道轴侧图

说明:

1.管道穿梁或穿墙处,配合土建施工预埋套管.

2.卫生设备安装参照

09S304,各种卫生设备应按实际购置设备尺寸预留孔洞。

3.塑料给水管与热水器连接时,采用不小于0.4m金属管段过渡。

4.存水弯水封深度不小于50mm。

5.排水横管未注明坡度者,按以下坡度进行安装:

DN150 $i=0.010$

DN100 $i=0.020$

DN75 $i=0.025$

DN50 $i=0.035$

6.图中排水管道的横管与横管,横管与立管的连接应采用

45°三通,45°四通,

90°斜三通,90°斜四通。

7.图中h为所在楼层楼板标高。