
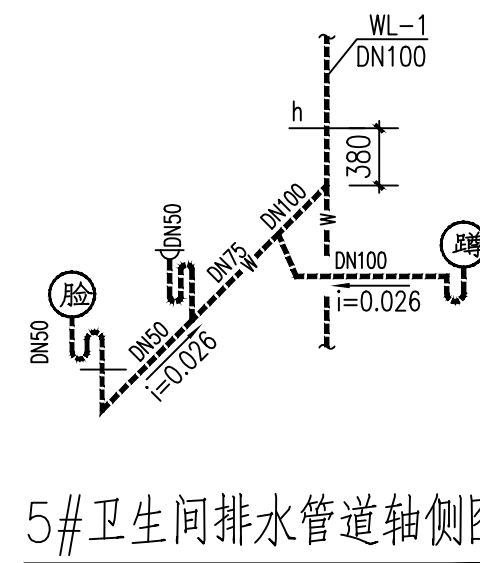


注：一层5#卫生间污水单排至室外。

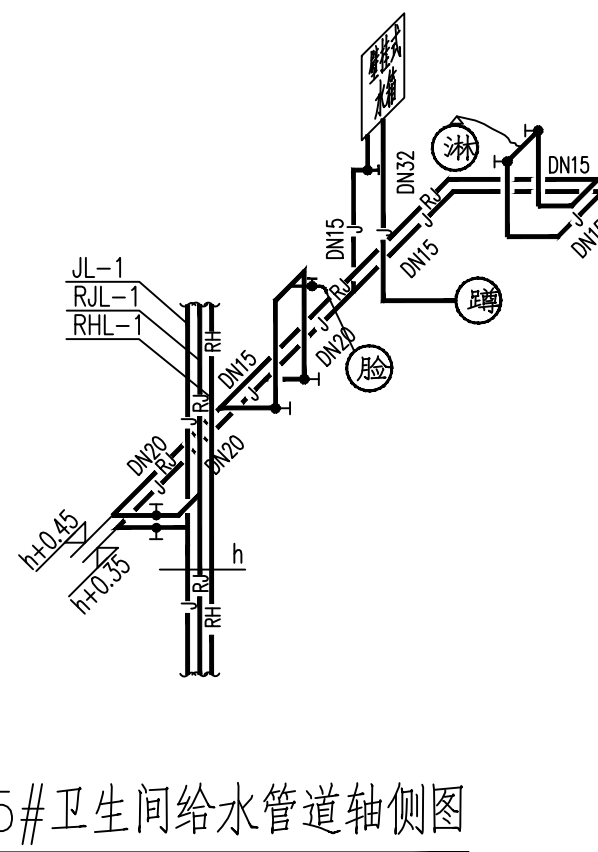

说明：

- 1.管道穿梁或穿墙处,配合土建施工预埋套管.
- 2.卫生设备安装参照09S304,各种卫生设备应按实际购置设备尺寸预留孔洞.
- 3.塑料给水管与热水器连接时,采用不小于0.4m金属管段过渡.
- 4.存水弯水封深度不小于50mm.
- 5.排水横管未注明坡度者,按以下坡度进行安装:

DN150 $i=0.010$

DN100 $i=0.020$

DN75 $i=0.025$

DN50 $i=0.035$

- 6.图中排水管道的横管与横管,横管与立管的连接应采用45°三通,45°四通,90°斜三通,90°斜四通.
- 7.图中h为所在楼层楼板标高.